

A

B

C

D


A

B


C

D


番号	記 号	名 称	表 示	備 考	番号	記 号	名 称	表 示	備 考
1		パネル部		TS-034554M参照	8		アイボルト		着脱可
2	MCCB101	入力開閉器	[入力開閉器]	3P 100AF/75AT	9		扉		
3	MCCB102	出力開閉器	[出力開閉器]	3P 100AF/75AT	10	FAN	ファン		
4	MCCB103	保守開閉器	[保守開閉器]	3P 100AF/75AT	11		ベース		TS-035084M参照
5	SL1	受電表示灯	[受電]	白色	12	NP1	名称銘板		リチウムイオン蓄電システム
6		入出力端子部		TS-039604M1参照	13	NP2	定格銘板		
7	MCCB1	蓄電池開閉器	[蓄電池開閉器1]	3P 250AF/250AT	14	NP3	名称銘板		蓄電池設備

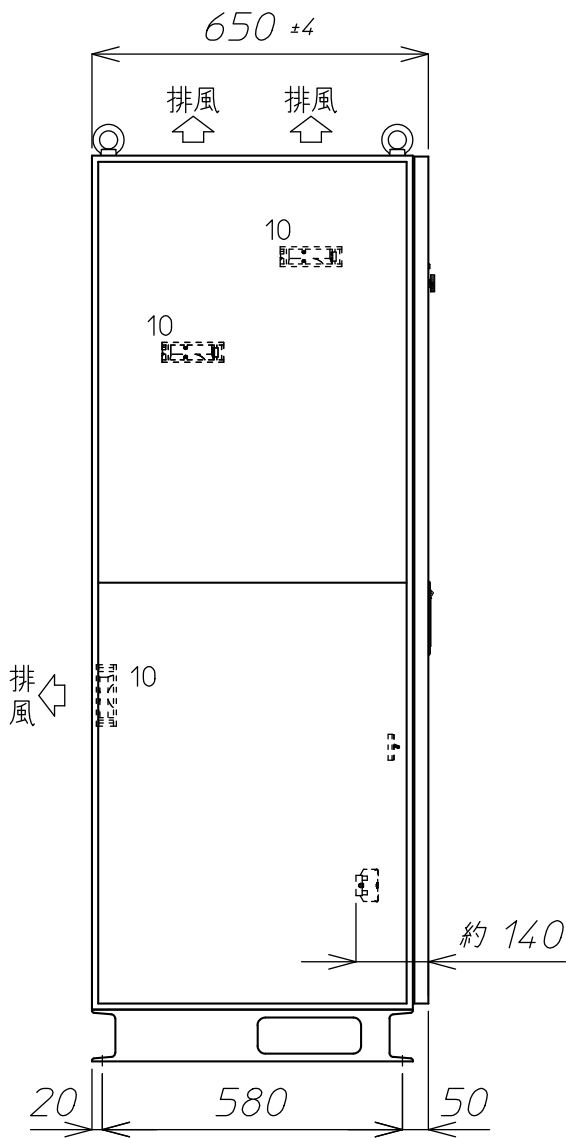

左側面

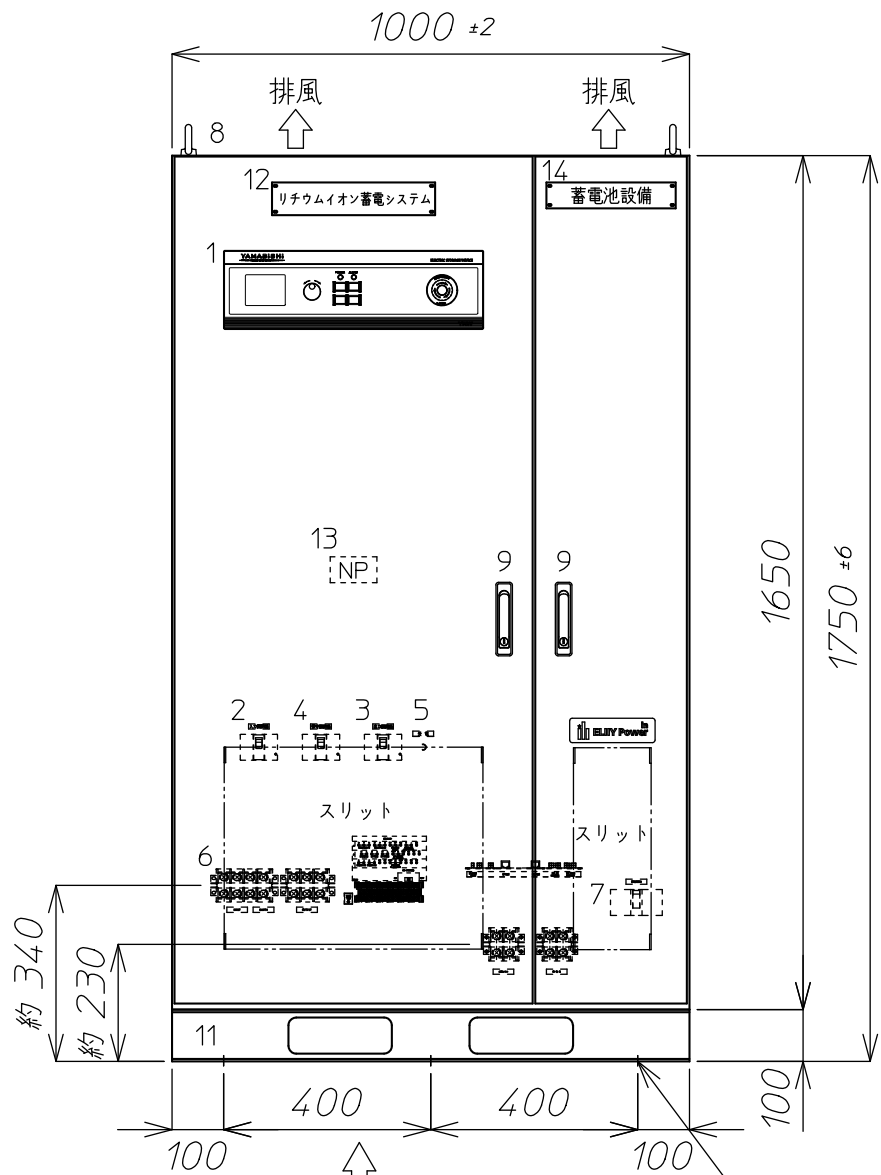

正面

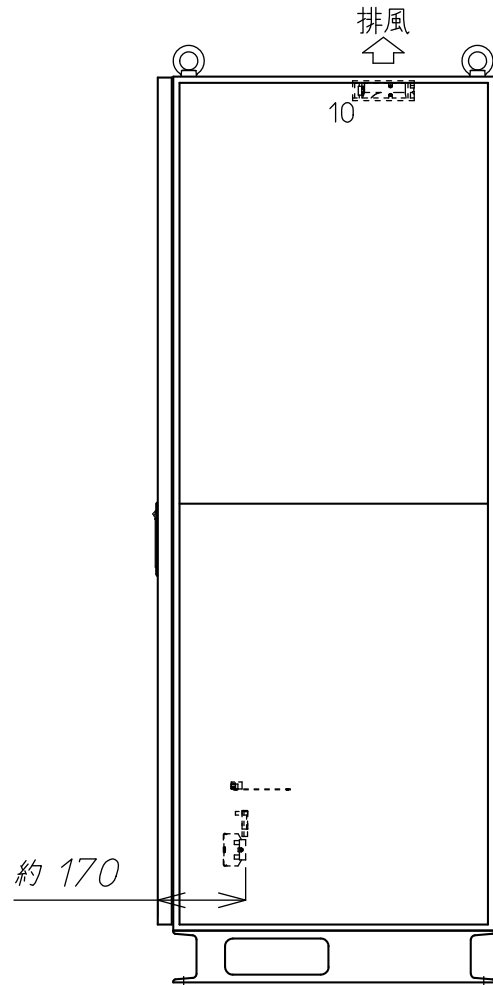

右側面

質量：約650kg

外装（扉、カバー）板厚：1.6mm

本装置には底板が付いております。

保有距離：前面1000mm,両側面50mm

背面600mmとれるよう設置してください。

但し、保守作業時に人員が背面へ移動できるスペースを確保してください。

				材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note		
				検図	設計	製図	写図	単位 Unit	個数 Article	数 /台	名 称 Title
				馬 詰	眞 壁	吉 田		m / m			YRW-1400-10KHW-1PV-22PE 外形図 [リチウムイオン蓄電システム]
	'25.07.30	表題欄番号重複の為、8～14番修正	吉田								
	'25.06.20	端子詳細図変更・固定ボルトについて追記	吉田								
番号	年月日	訂 正 記 事	担当	'24.10.04	'24.10.04	'24.10.04		3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	／	図 番 Dwg.No.

TS-039603M1