

A

B

C

D


A

B


C

D


番号	記 号	名 称	表 示	備 考
1		リチウムイオン蓄電システム	△	TS-039602M1参照
2		リチウムイオン蓄電池盤1		TS-039502M参照
3				
4				
5				

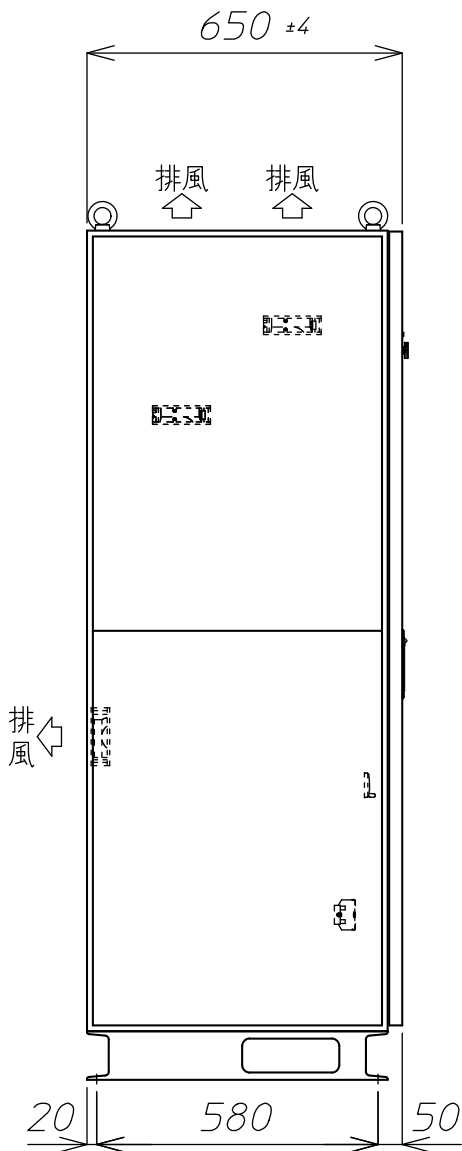

左側面

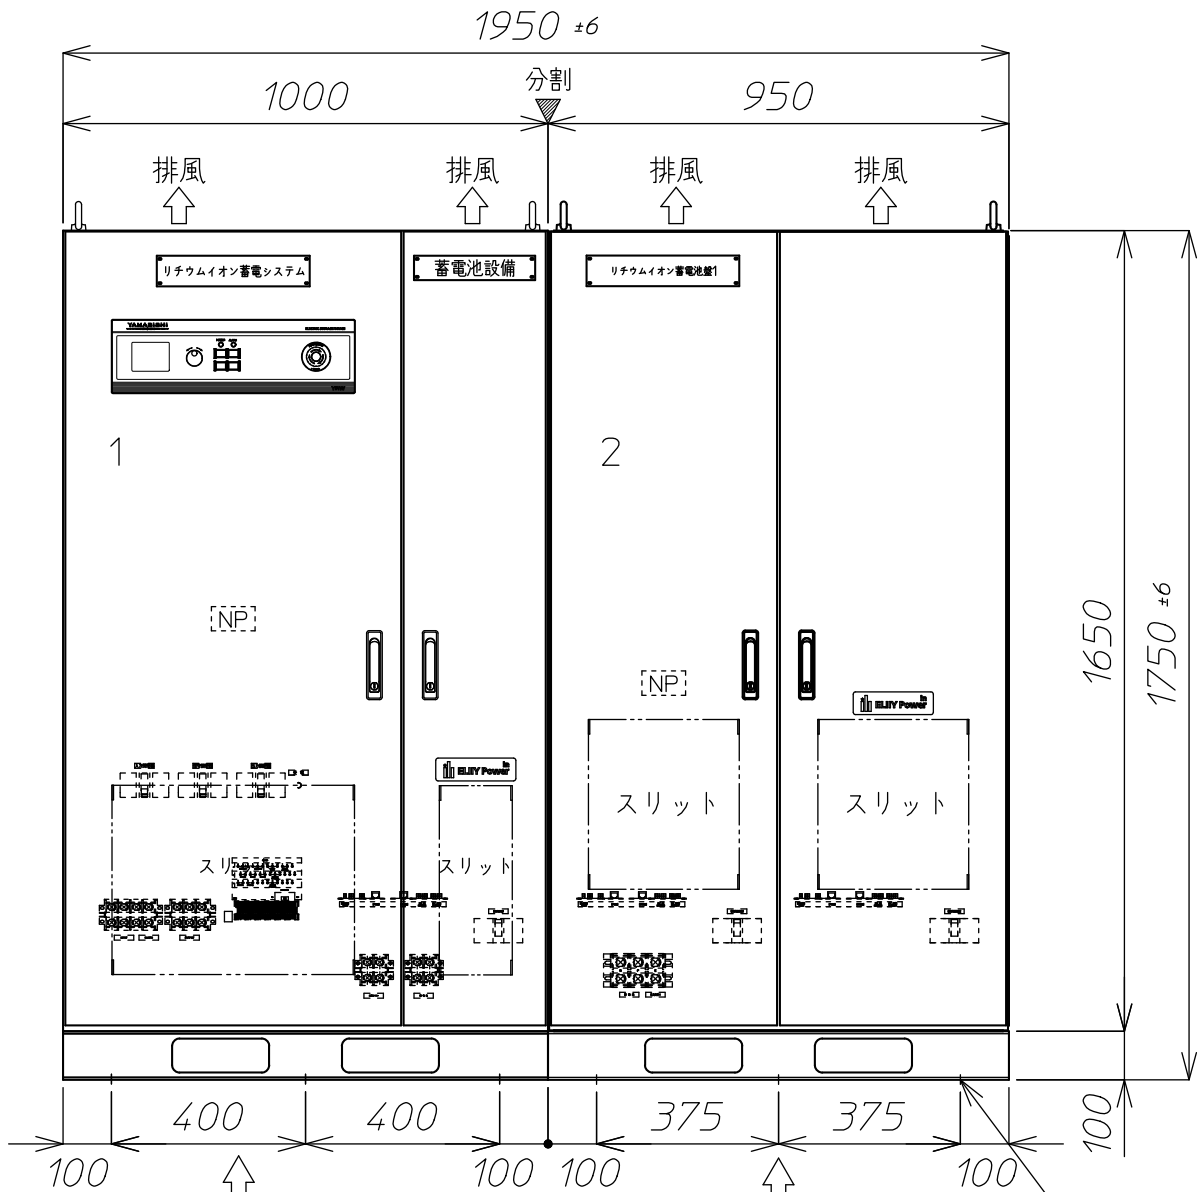

正 面

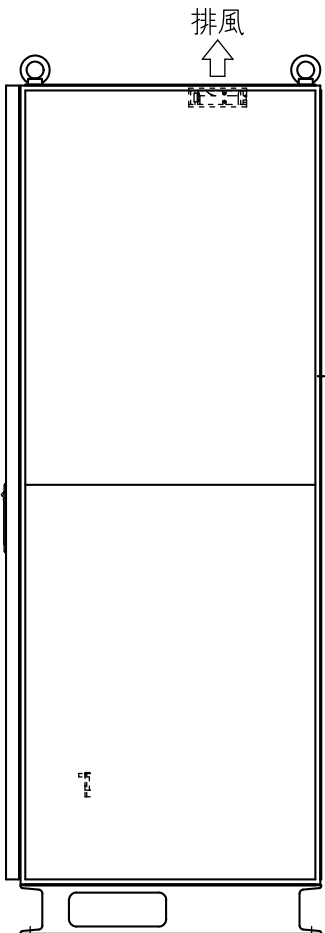

右側面

質量：約1400kg

外装（扉、カバー）板厚：1.6mm

本装置には底板が付いております。

保有距離：前面1000mm,両側面50mm

背面600mmとれるよう設置してください。

但し、保守作業時に人員が背面へ移動できるスペースを確保してください。

△				材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note		
△				検図	設計	製図	写図	単位 Unit	個数 Article	数 ／台	名 称 Title
△				蔵丸	眞壁	吉田					YRW-1400-20KHW-3PV-67PE 外形図 [リチウムイオン蓄電システム]
△											
△	'25.07.02	図面番号変更・固定ボルトについて追記	吉田					3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	／	図 番 Dwg.No.
番号	年月日	訂 正 記 事	担当	'24.10.04	'24.10.04	'24.10.04					TS-039778M1