

A

B

C

D


A

B


C

D


番号	記 号	名 称	表 示	備 考
1		リチウムイオン蓄電システム	⚠	TS-039779M1参照
2		リチウムイオン蓄電池盤1		TS-039790M参照
3				
4				
5				

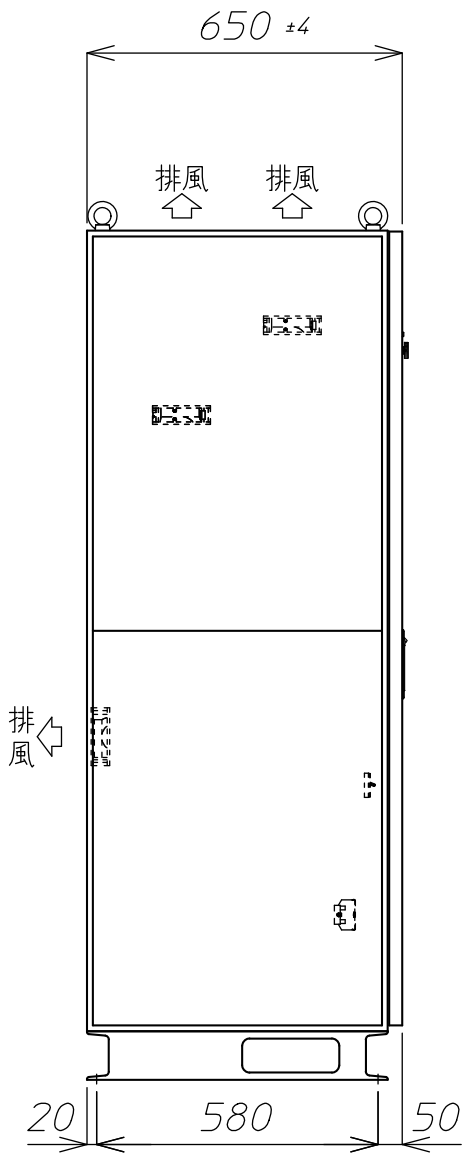

左側面

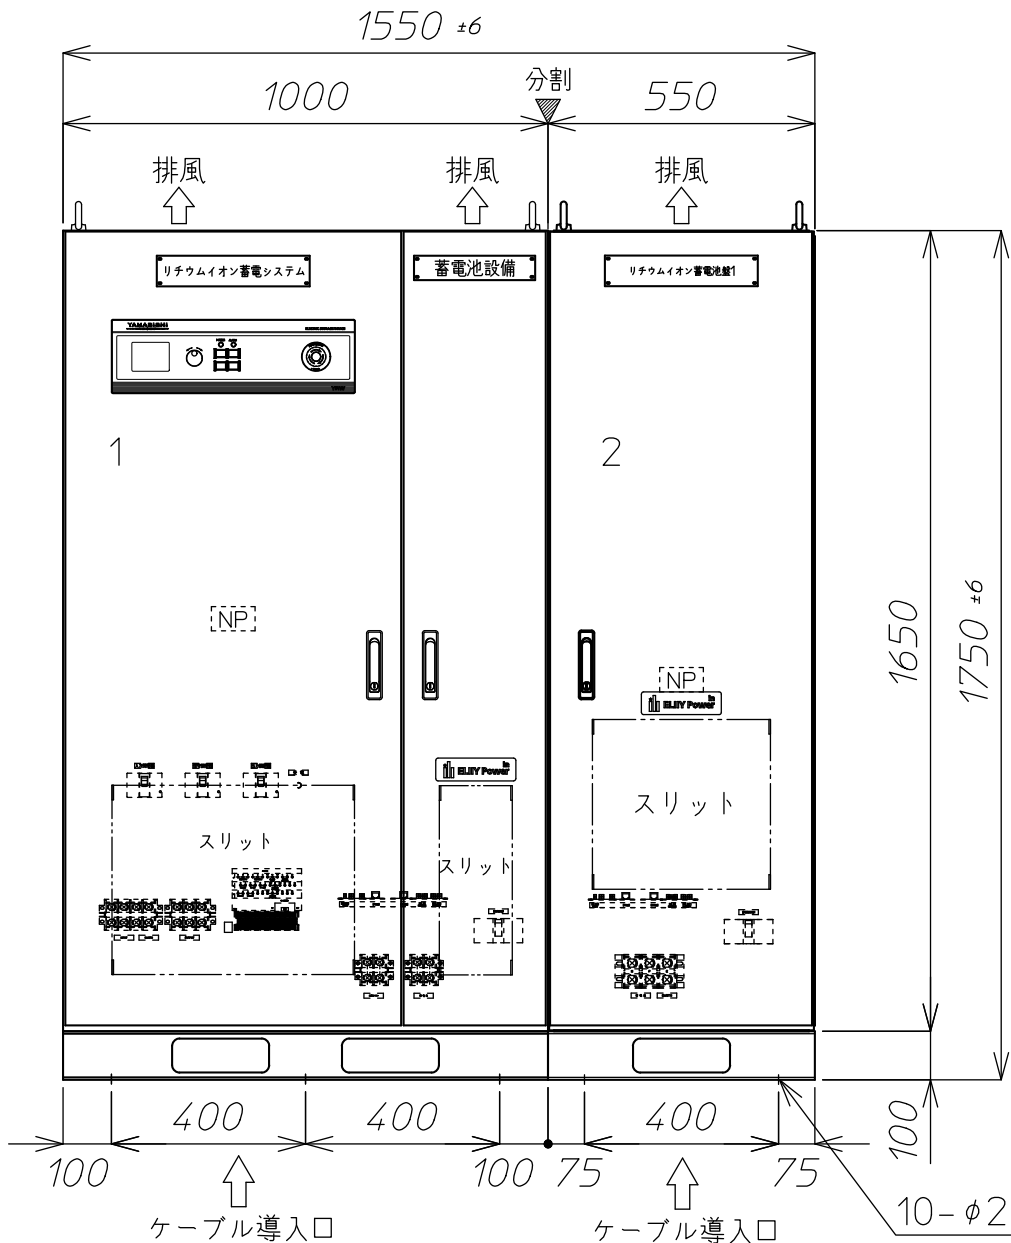

正 面

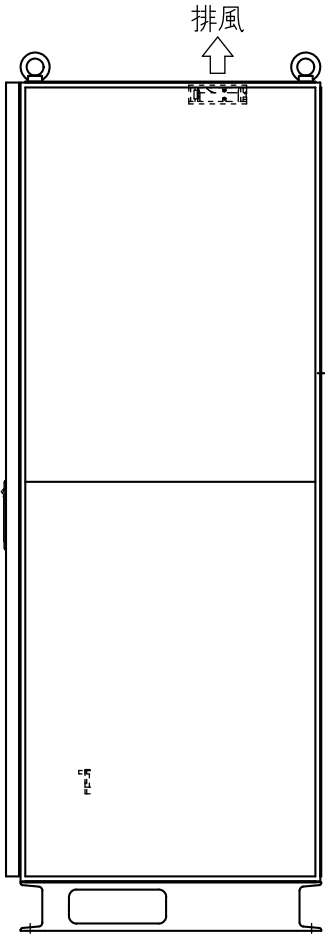

右側面

質量：約1130kg

外装（扉、カバー）板厚：1.6mm

本装置には底板が付いております。

保有距離：前面1000mm,両側面50mm

背面600mmとれるよう設置してください。

但し、保守作業時に人員が背面へ移動できるスペースを確保してください。

⚠				材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note		
⚠				検図	設計	製図	写図	単位 Unit	個数 Article	数 台	名 称 Title
⚠				馬 詰	眞 壁	吉 田		m / m			YRW-1400-20SH-3PV-45PE 外形図 [リチウムイオン蓄電システム]
⚠											
⚠	'25.07.02	図面番号変更・固定ボルトについて追記	吉田	'24.10.04	'24.10.04	'24.10.04		3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	/	図 番 Dwg.No.
番号	年月日	訂 正 記 事	担当								TS-039780M1