


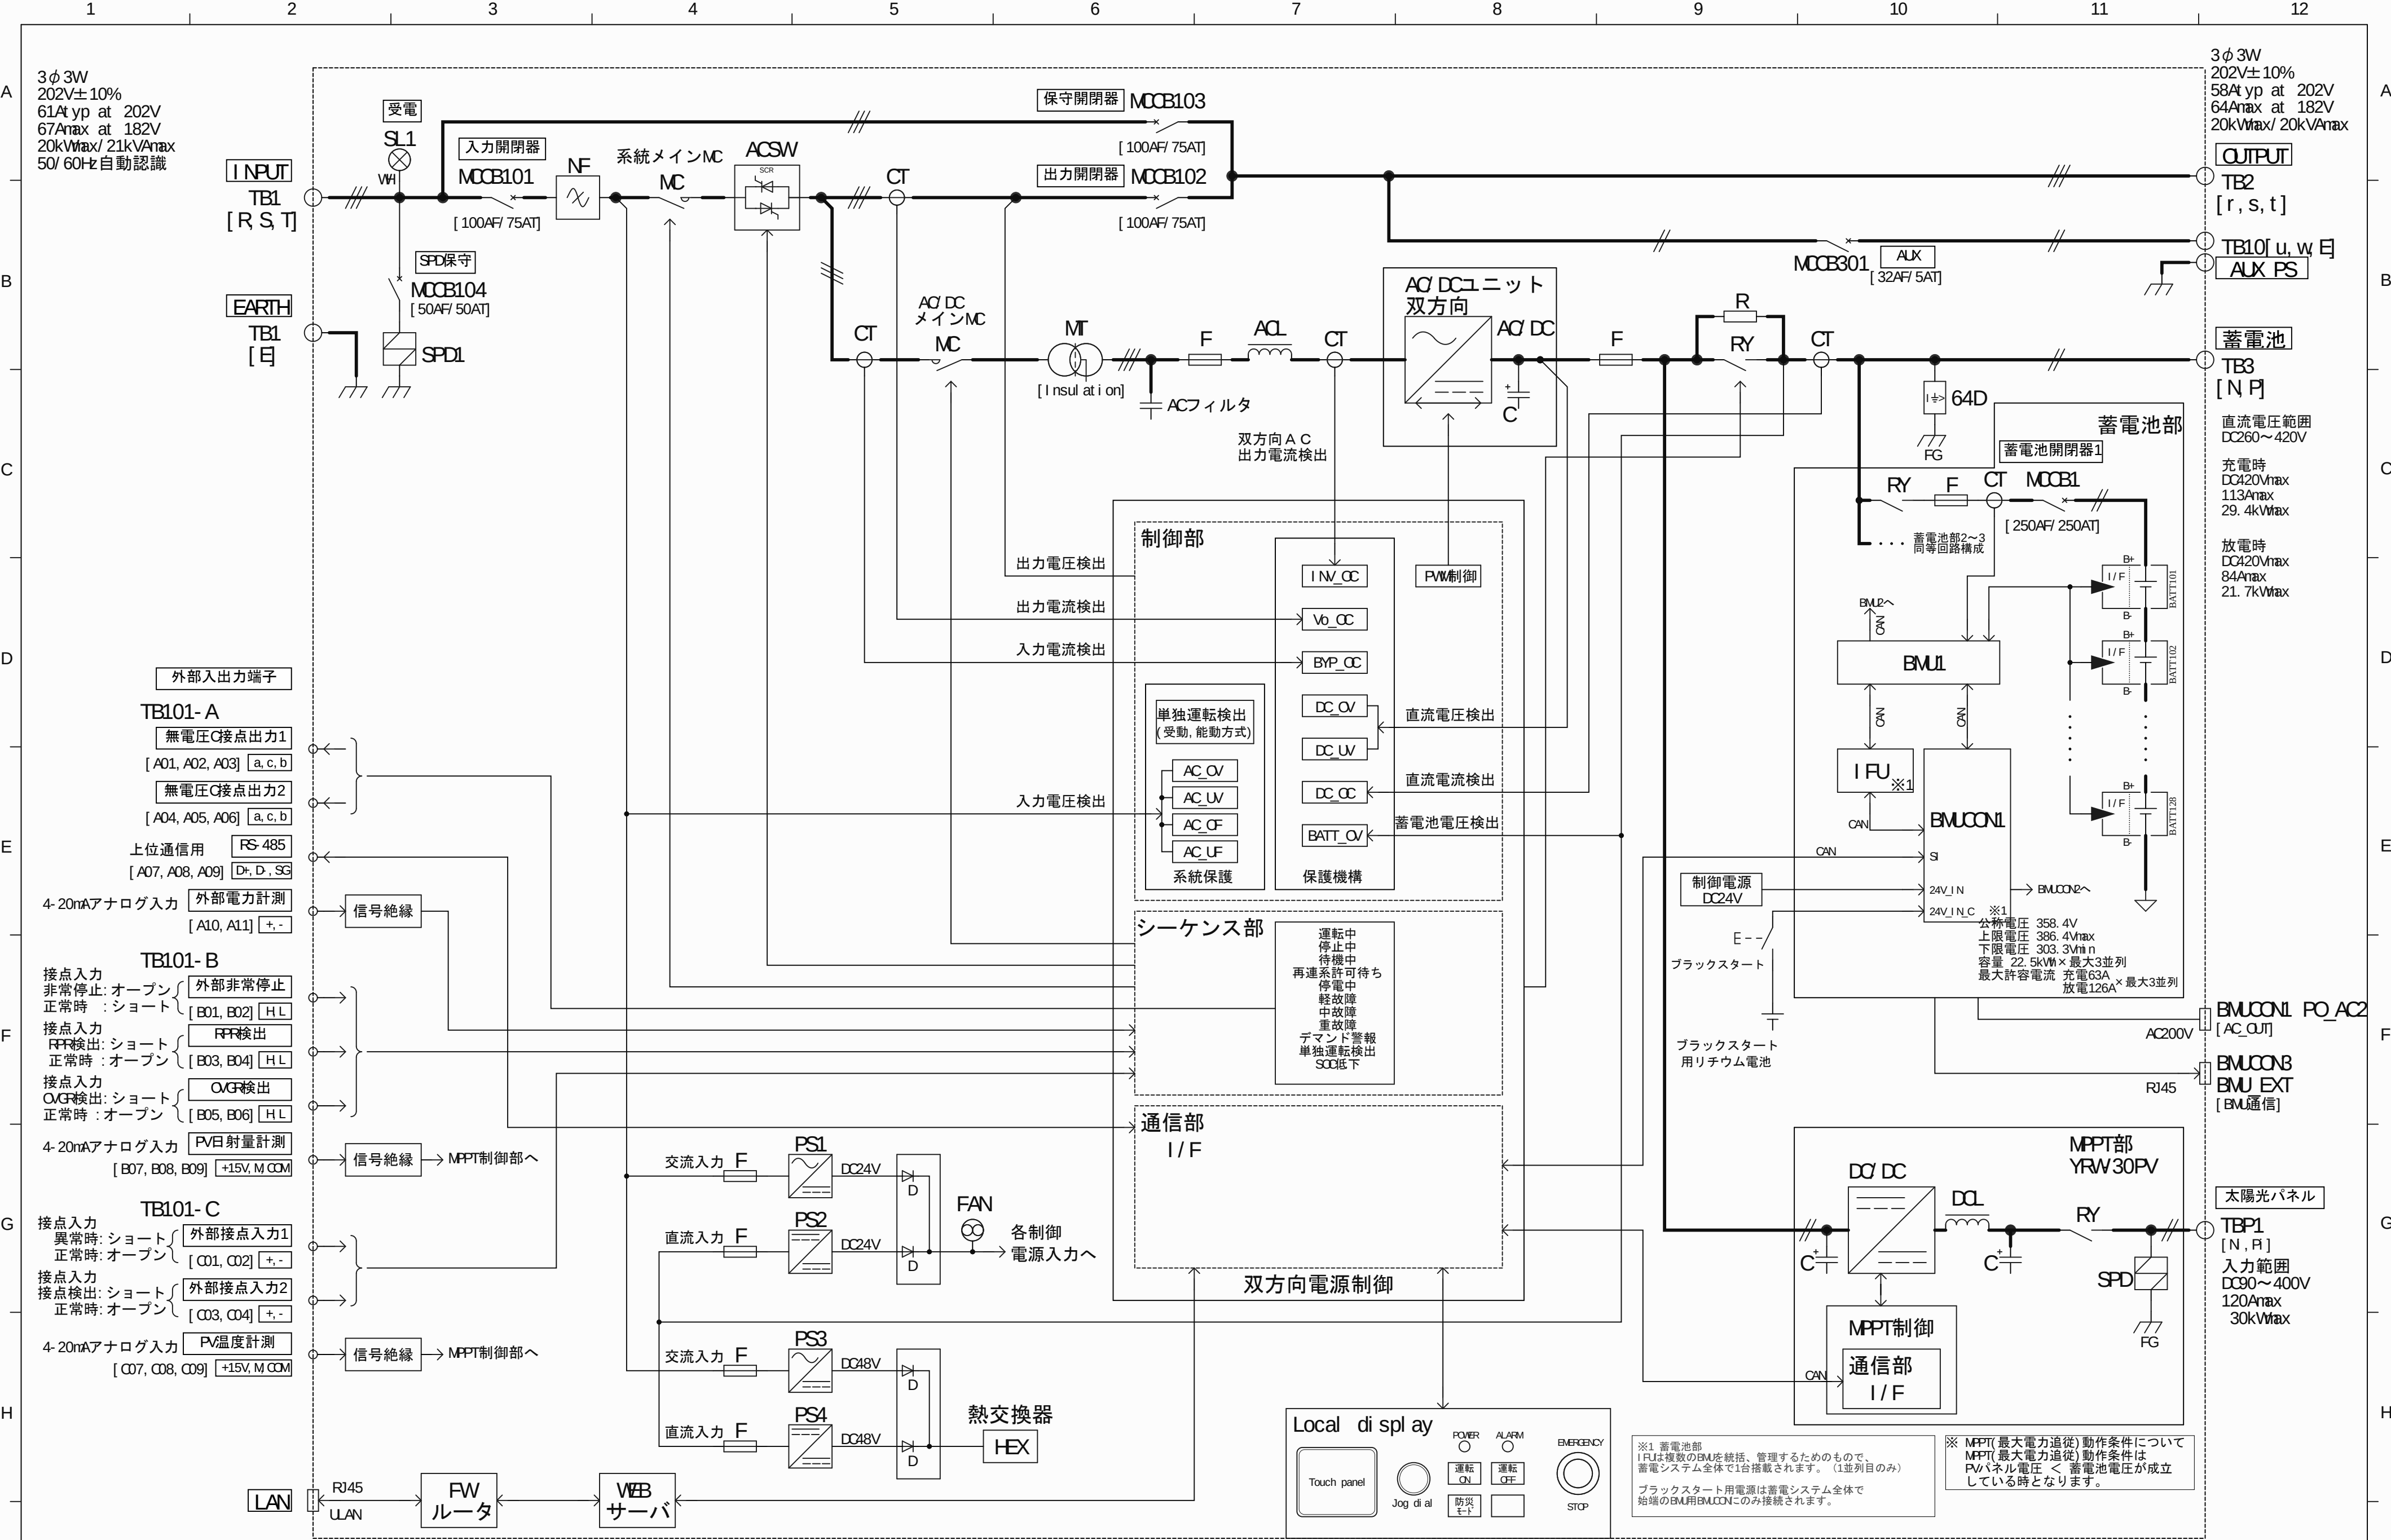

3φ 3W
202V±10%
61A_{yp} at 202V
67A_{max} at 182V
20kV_{max}/ 21kV_{Anax}
50/ 60Hz自動認識

3φ 3W
202V±10%
58A_{yp} at 202V
64A_{max} at 182V
20kV_{max}/ 20kV_{Anax}

蓄電池
TB3
[N,F]

直流電圧範囲
DC260～420V

充電時
DC420V_{max}
113A_{max}
29.4kV_{max}

放電時
DC420V_{max}
84A_{max}
21.7kV_{max}

太陽光パネル
TB1
[N,F]
入力範囲
DC90～400V
120A_{max}
30kV_{max}

Local display

Touch panel

POWER

運転 ON

防炎

ALARM

運転 OFF

STOP

※1 蓄電池部
IFUは複数のBMUを統括、管理するためのもので、
蓄電システム全体で1台搭載されます。(1並列目のみ)

ブラックスタート用電源は蓄電システム全体で
始端のBMU用BMUCONのみ接続されます。

※ MPPT(最大電力追従)動作条件について
MPPT(最大電力追従)動作条件は
PVパネル電圧 < 蓄電池電圧が成立
している時となります。

③				⑥				承認	検図	設計	製図	備考 [参考図面]	型式	YRW-2400-20SH-3PV-22～67PE	
②				⑤									名称	単線図[リチウムイオン蓄電システム]	
①				④									図番	TS-039815M	
番号	年月日	訂正記事		担当	番号	年月日	訂正記事		担当						