

A

B

C

D

塗装色：5Y7/1 半ツヤ $\triangle$
質量：約1600kg
外装板厚：2.3mm（底板含む）

- 保有距離
- ・正面、及び背面：1m以上
 - ・左側面：0.6m以上
 - ・右側面：0.25m以上


番号	記号	名 称	表 示	備 考	番号	記号	名 称	表 示	備 考
1		点検窓		網入ガラス窓	16	MCCB1	蓄電池開閉器1	[蓄電池開閉器1]	3P 250AF/250AT
		操作パネル		TS-037638M参照	17	MCCB2	蓄電池開閉器2	[蓄電池開閉器2]	3P 250AF/250AT
2	MCCB101	入力開閉器	[入力開閉器]	3P 250AF/125AT	18				
3	MCCB102	出力開閉器	[出力開閉器]	3P 250AF/125AT	19	BMUCON1	BMU接続基板		
4	MCCB103	保守開閉器	[保守開閉器]	3P 250AF/125AT	20	BMUCON2	BMU接続基板		
5	SL1	受電表示灯	[受電]	白色	21				
6		正面端子部		△ TS-040155M1参照	22				
7		屋根			23				
8		扉			24	MCCB301	AUX	[AUX]	2P 32AF/5AT △
9	NP1	名称銘板	[リチウムイオン蓄電池盤]		25				
10	NP2	銘板	[蓄電池設備]		26				
11	NP3	定格銘板		扉内	27				
12		ベース		TS-038825M参照	28				
13		熱交換器			29				
14		背面端子部		△ TS-040155M1参照	30				
15		吸気ギャラリ			31				

A

B

C

D

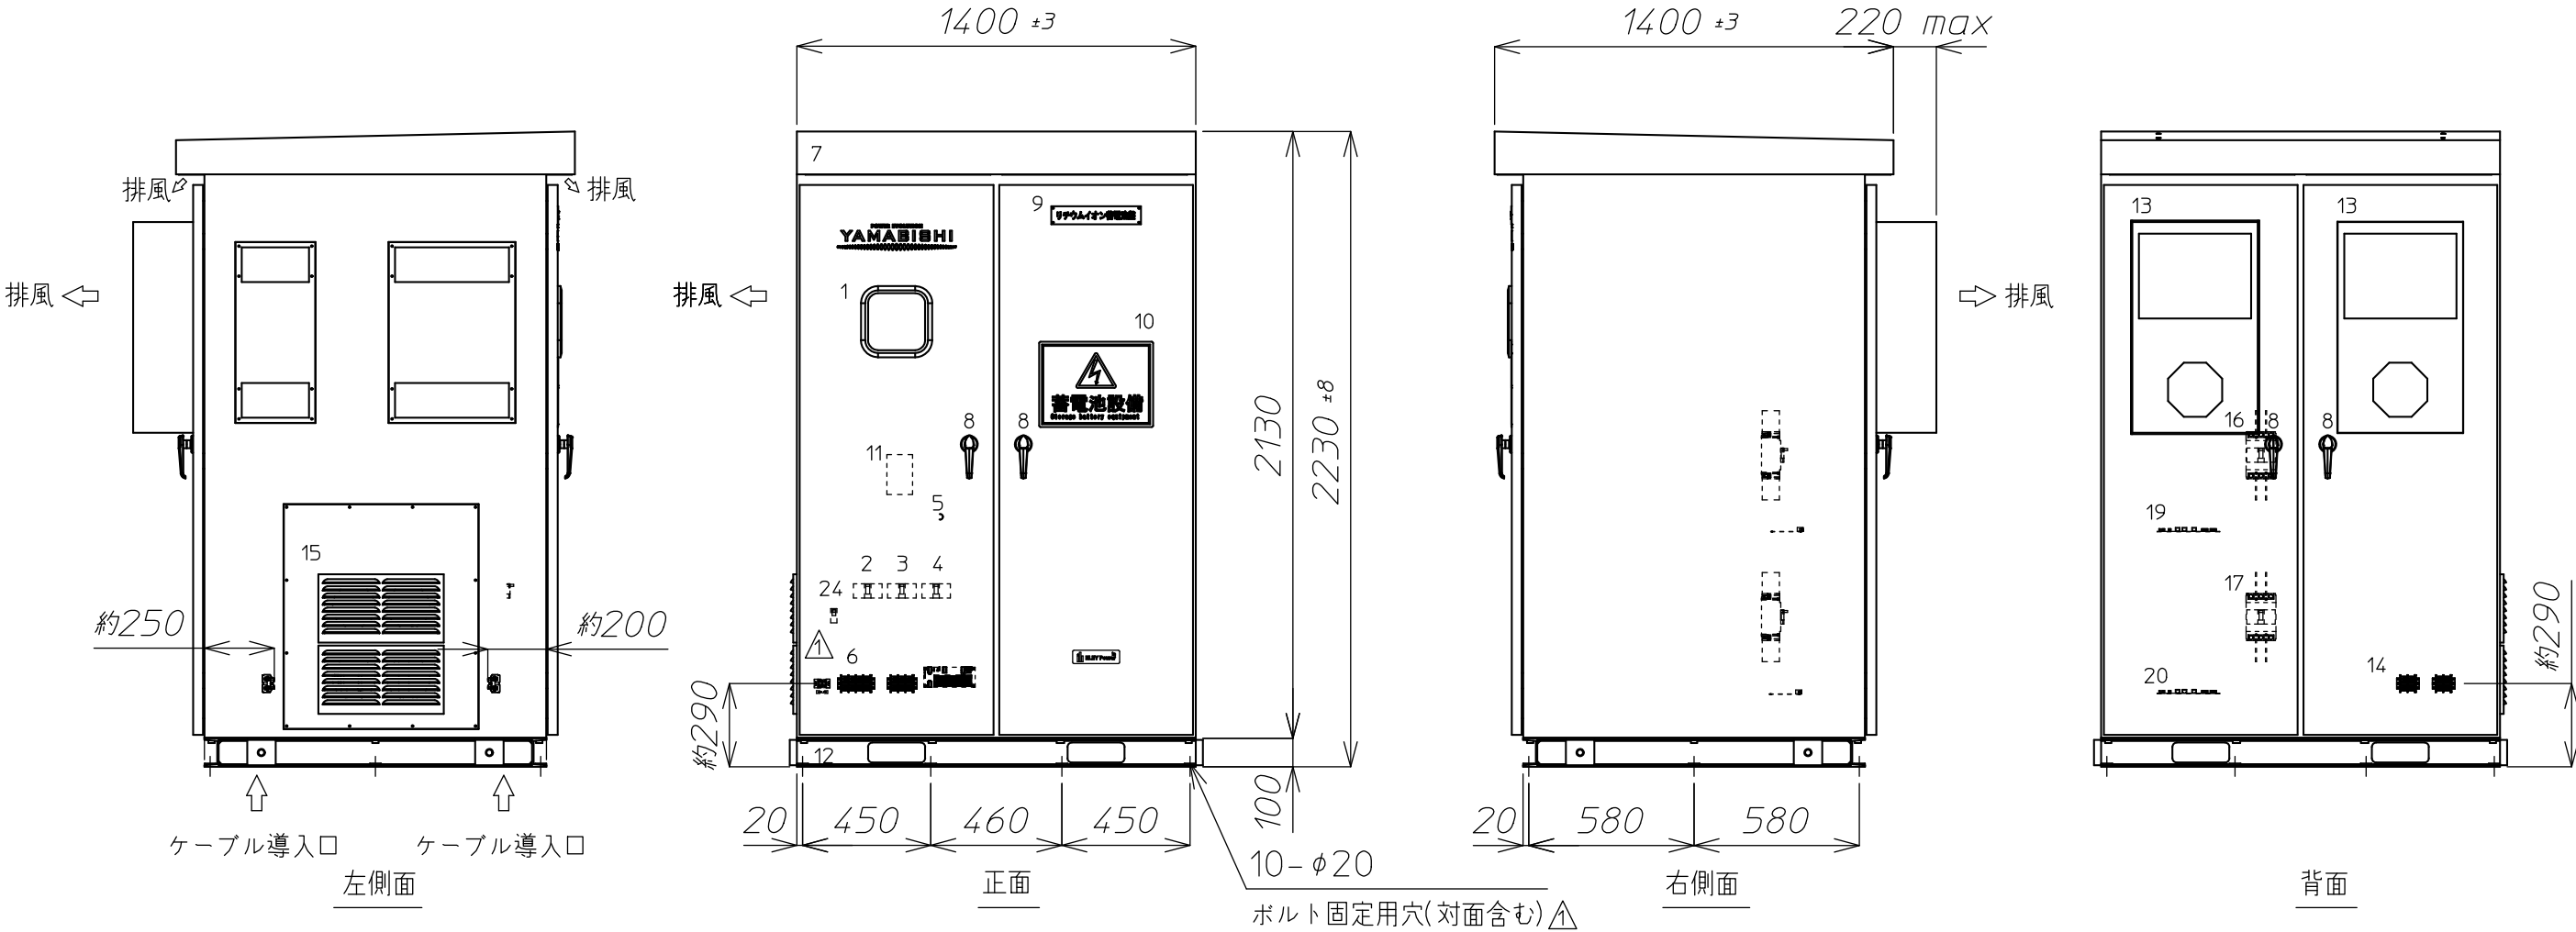

△				材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note				塩害仕様は型式末尾に「-SR」が付きます	
△				検図 馬詰	設計 眞壁	製図 眞壁	写図	単位 Unit	m / m	個数 Article	数 / 台	名 称 Title	YRW-2400-20KHW-3PV-45PE 外形図[リチウムイオン蓄電システム]	
△														
△	'25.10.15	塗装色に半ツヤ追記	吉田											
△	'25.07.04	メンテナンス用ブレーカ・コンセント追加・端子詳細図番号変更・固定ボルトについて追記	吉田					3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	/	図 番 Dwg.No.	TS-040055M1		
番号	年月日	訂 正 記 事	担当	'25.01.10	'25.01.10	'25.01.10								