

A

B

C

D

塗装色：5Y7/1 半ツヤ $\triangle$
質量：約1350kg
外装板厚：2.3mm（底板含む）

- 保有距離
- ・正面、及び背面：1m以上
 - ・左側面：0.6m以上
 - ・右側面：0.25m以上


番号		記号	名 称	表 示	備 考	番号		記号	名 称	表 示	備 考
1			点検窓		網入ガラス窓	16		MCCB1	蓄電池開閉器1	[蓄電池開閉器1]	3P 250AF/250AT
			操作パネル		TS-037638M参照	17					
2		MCCB101	入力開閉器	[入力開閉器]	3P 100AF/75AT	18					
3		MCCB102	出力開閉器	[出力開閉器]	3P 100AF/75AT	19		BMUCON1	BMU接続基板		
4		MCCB103	保守開閉器	[保守開閉器]	3P 100AF/75AT	20					
5		SL1	受電表示灯	[受電]	白色	21					
6			正面端子部		$\triangle$ TS-040155M1参照	22					
7			屋根			23					
8			扉			24		MCCB301	AUX	[AUX]	2P 32AF/5AT $\triangle$
9		NP1	名称銘板	[リチウムイオン蓄電池盤]		25					
10		NP2	銘板	[蓄電池設備]		26					
11		NP3	定格銘板		扉内	27					
12			ベース		TS-038825M参照	28					
13			熱交換器			29					
14			背面端子部		$\triangle$ TS-040155M1参照	30					
15			吸気ギャラリ			31					

A

B

C

D

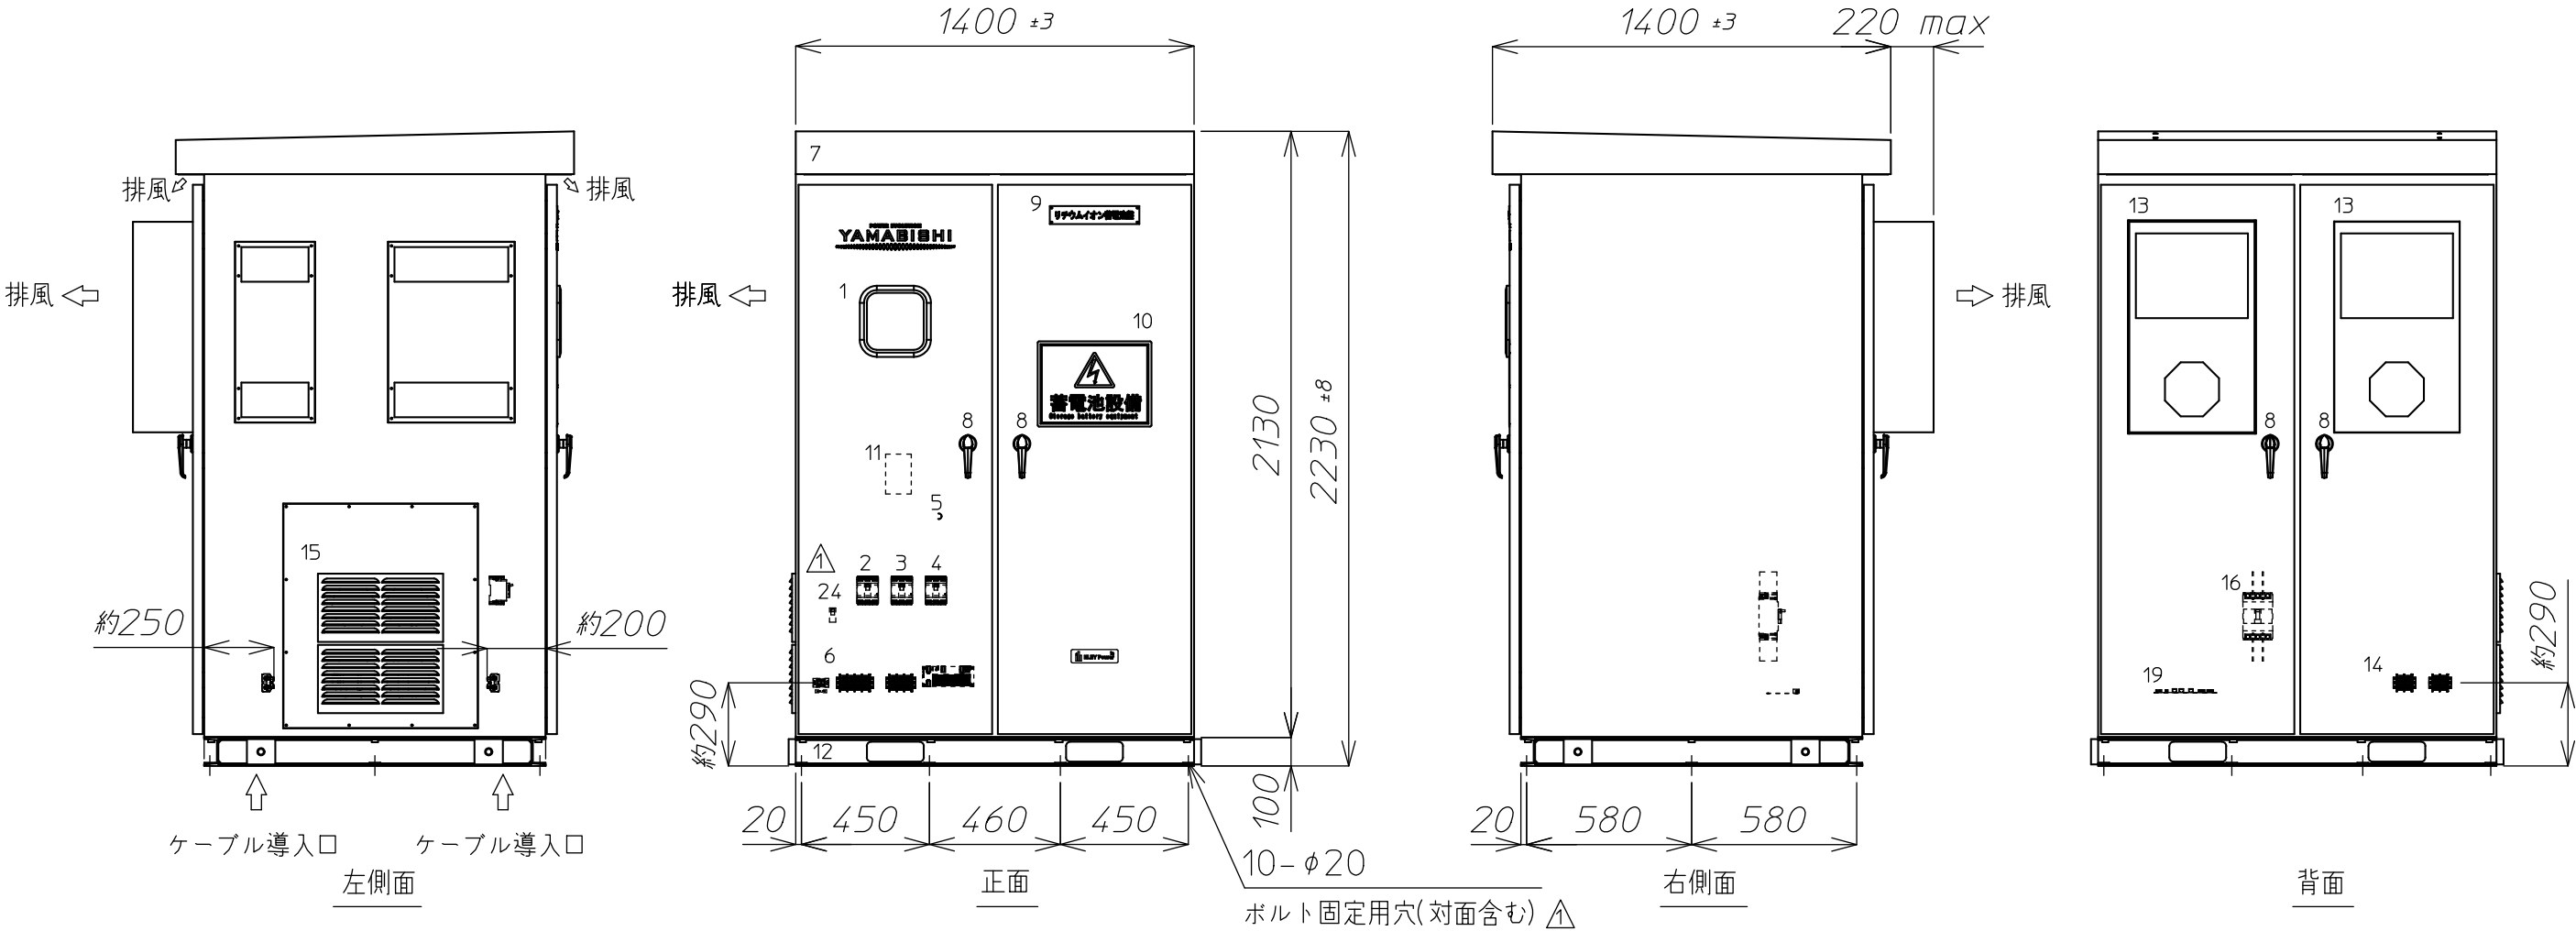

$\triangle$				材料	-		処理	-		備 考	塩害仕様は型式末尾に「-SR」が付きます	
$\triangle$				Material			Disposal			Note		
$\triangle$				検図	設計	製図	写図	単位	m / m	個数	数 / 台	名 称
$\triangle$	'25.10.15	塗装色に半ツヤ追記	吉田	馬 詰	眞 壁	眞 壁		Unit		Article		Title
$\triangle$	'25.05.19	端子詳細図変更・メンテナンス用ブレーカ追加・ボルト固定について追記	吉田					3角画法		尺度		図 番
番号	年月日	訂 正 記 事	担当	'24.11.05	'24.11.05	'24.11.05		3rd Angle Projection		Scale		Dwg.No.