

A

B

C

D

塗装色：5Y7/1 半ツヤ △
質量：約2150kg
外装板厚：2.3mm（底板含む）

- 保有距離
- ・正面、及び背面：1m以上
 - ・左側面：0.6m以上
 - ・右側面：0.25m以上


番号		記号	名 称	表 示	備 考	番号		記号	名 称	表 示	備 考
1			点検窓		網入ガラス窓	16		MCCB1	蓄電池開閉器1	[蓄電池開閉器1]	3P 160AF/160AT △
			操作パネル		TS-037638M参照	17			蓄電池開閉器2	[蓄電池開閉器2]	3P 160AF/160AT △
2		MCCB101	入力開閉器	[入力開閉器]	3P 250AF/200AT	18					
3		MCCB102	出力開閉器	[出力開閉器]	3P 250AF/200AT	19		BMUCON1	BMU接続基板		
4		MCCB103	保守開閉器	[保守開閉器]	3P 250AF/200AT	20		BMUCON2	BMU接続基板		
5		SL1	受電表示灯	[受電]	白色	21					
6			正面端子部	△	△TS-040123M2参照	22					
7			屋根			23					
8			扉			24		MCCB301	AUX	[AUX]	△ 2P 32AF/5AT △
9		NP1	名称銘板	[リチウムイオン蓄電池盤]		25					
10		NP2	銘板	[蓄電池設備]		26					
11		NP3	定格銘板		扉内	27					
12			ベース		TS-038825M参照	28					
13			熱交換器			29					
14			背面端子部	△	△TS-040123M2参照	30					
15			吸気ギャラリ			31					

A

B

C

D

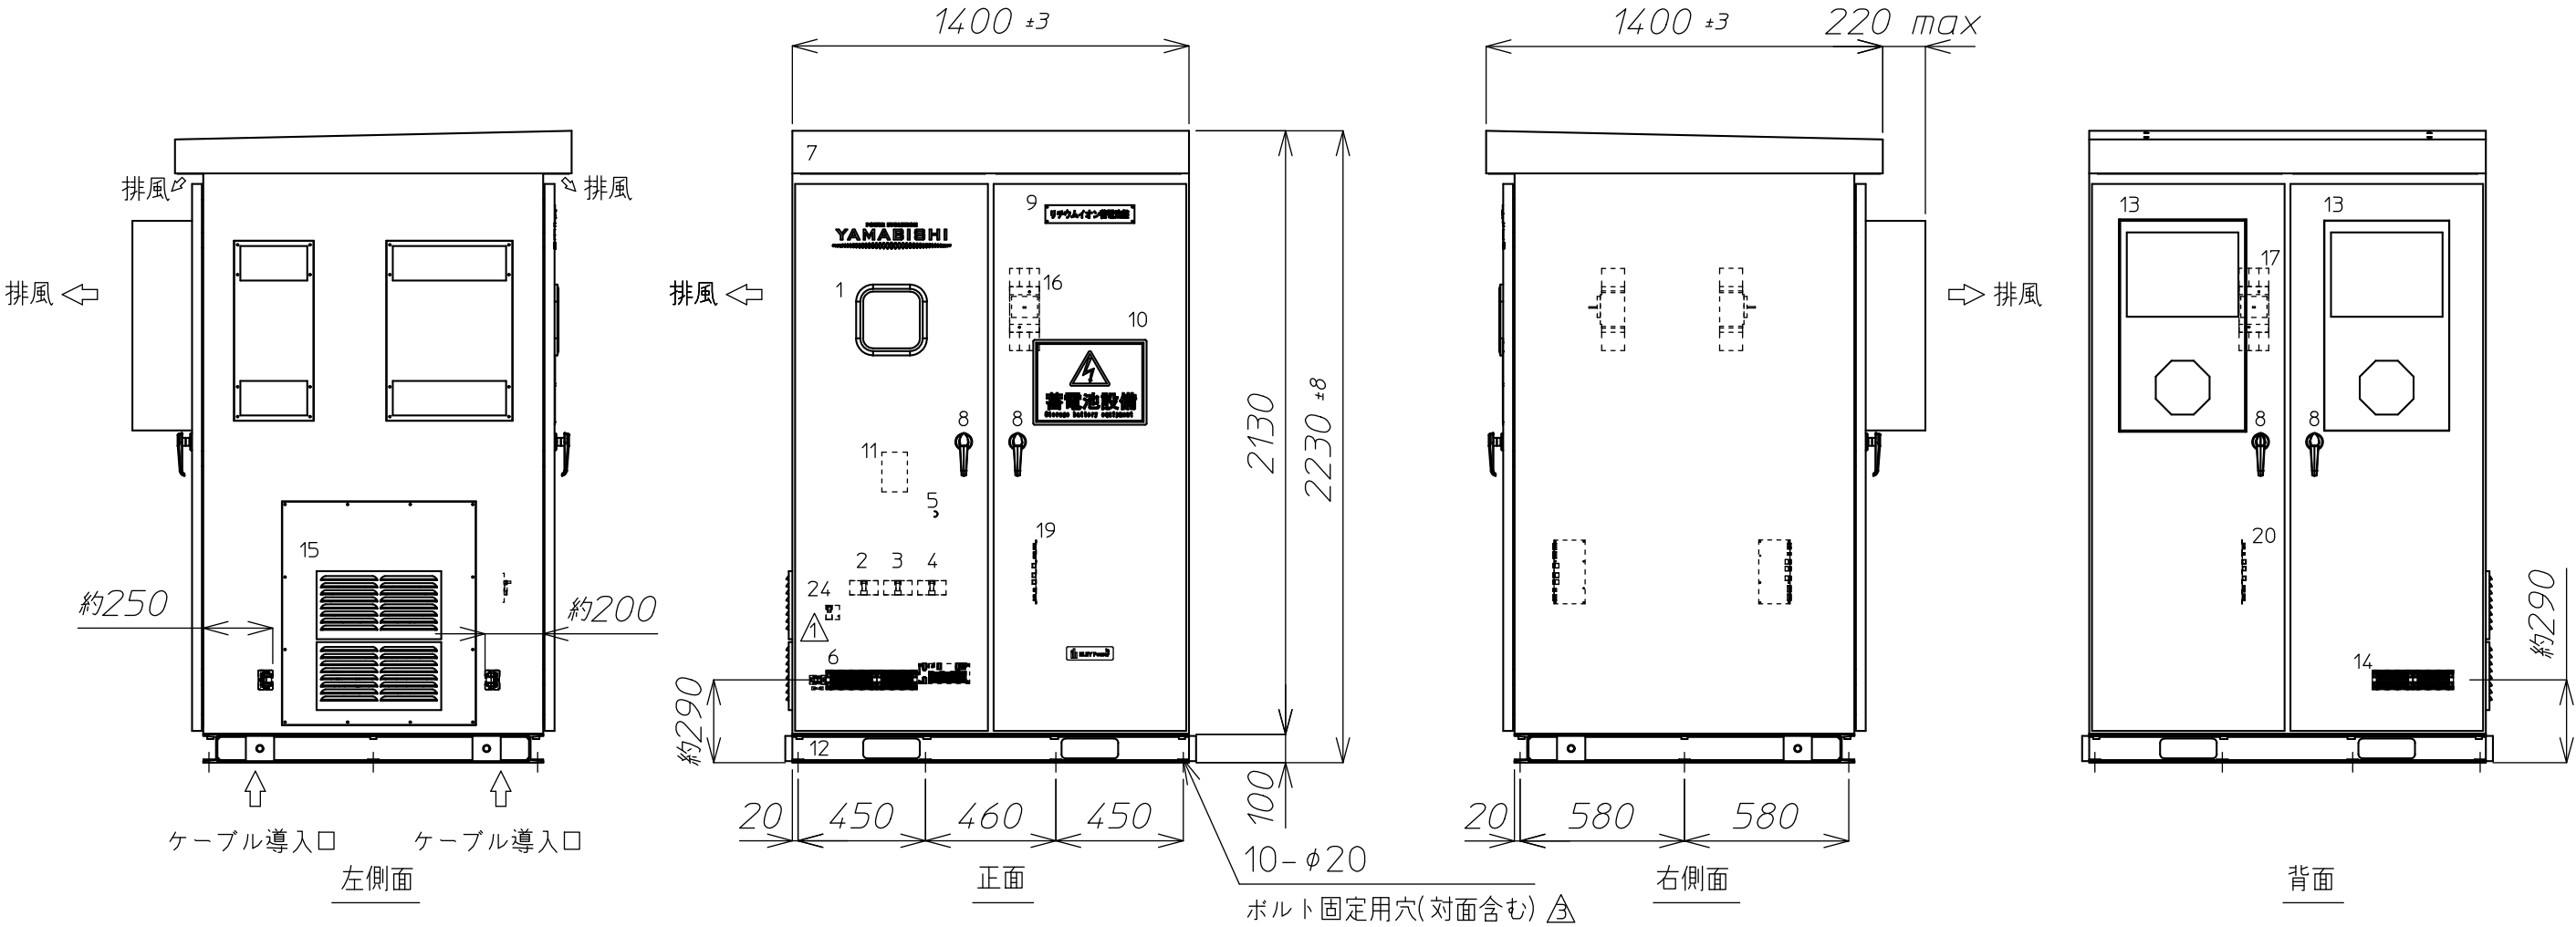

				△	'25.09.11	蓄電池開閉器仕様変更	吉田	材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note △ 塩害仕様は型式末尾に「-SR」が付きます				
				△	'25.05.08	AUXブレーカ仕様変更	吉田										
				△	'25.04.23	固定穴について追記	吉田	検図	設計	製図	写図	単位 Unit	m ／ m	個数 Article	数 ／ 台	名 称 Title	YRW-2750-50SH-7PV-77PE 外形図[リチウムイオン蓄電システム]
				△	'25.03.31	下記訂正記事の記載内容を修正・端子詳細図変更	吉田										
△	'25.09.22	塗装色に半ツヤ追記	吉田	△	'25.03.26	△ メンテナンス用端子台・ブレーカ追加、端子詳細図変更、型式注記追記	吉田	馬 詰	眞 壁	眞 壁		3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	／	図 番 Dwg.No.	TS-040121M4	
番号	年月日	訂 正 記 事	担当	番号	年月日	訂 正 記 事	担当										
								'24.11.15	'24.11.15	'24.11.15							

1

2