


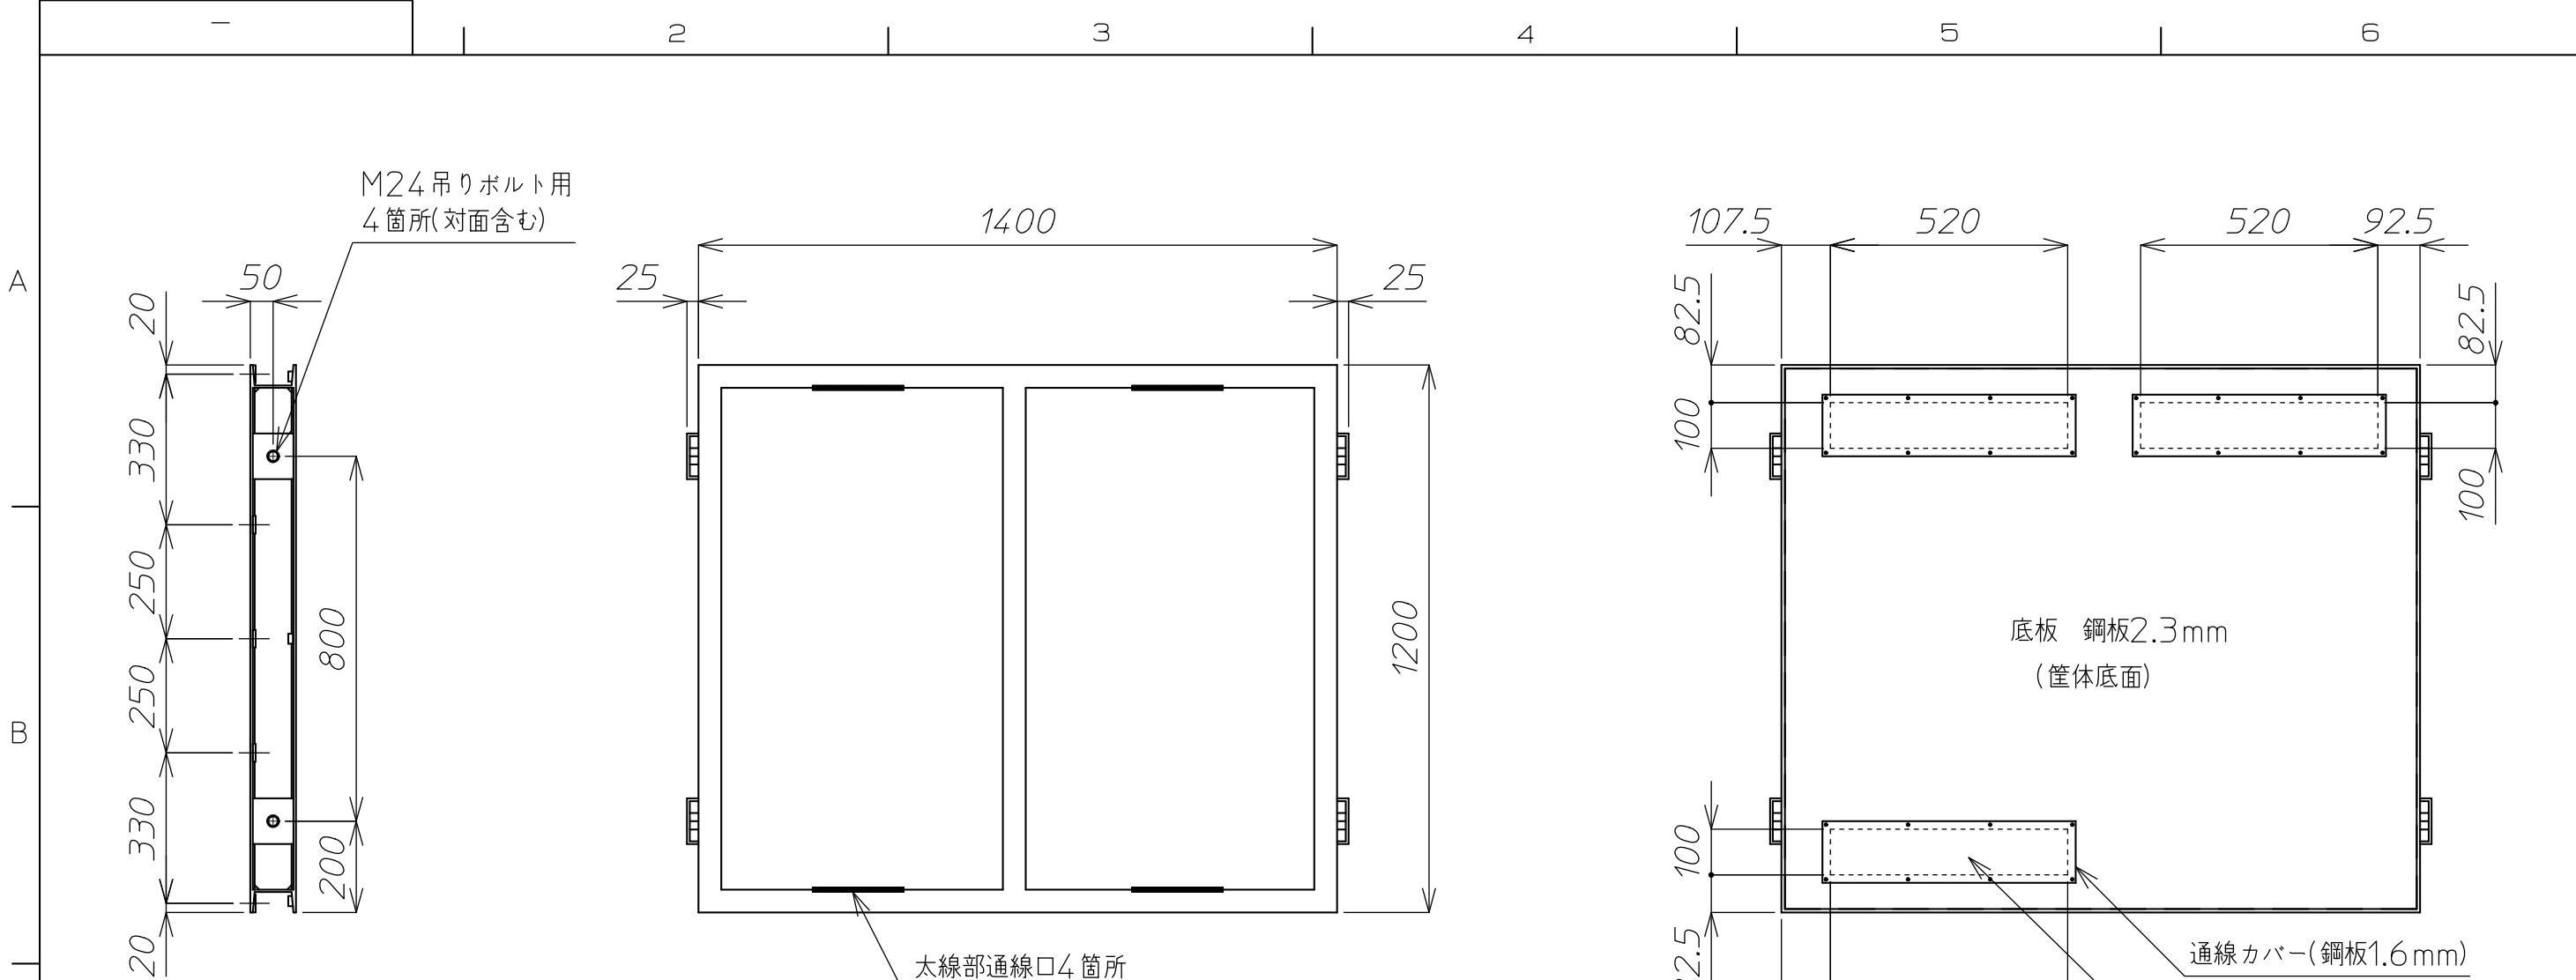

左側面

上 面

正 面

- ・ベースと本体は、分離できません。
(アンカーボルト穴の墨出し用治具の提供も可能です)
- ・アンカーボルトは接着系M16をご使用ください。
(はしあき等、コンクリート強度にご注意ください)
- ・通線後、通線カバーに開けた穴の隙間を不乾性パテで塞いでください。
- ・小動物侵入防止のため、配線完了後は通線カバーのねじを確実に締結してください。
- ・施工前に施工要領書をご確認ください。

△				材料 溝形鋼 Material 100×50×5×7.5			処理 溶融亜鉛メッキ Disposal		備 考 Note			質量：約60kg	
△				検図 藤本	設計 馬詰	製図 吉田	写図	単位 Unit	m / m	個数 Article	数 / 台	名 称 Title	YRW-2750-50SH-7PV-122T ベース図
△													
△								3角画法 3rd Angle Projection		尺度 Scale	/	図 番 Dwg.No.	TS-041428M
△													
番号	年月日	訂 正 記 事		担当	'26.01.15	'26.01.15	'26.01.15						